構 成 品

| 番号 | 名　　称 | 材　　質 | 数量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ＤＳ型流水検知装置 | ＦＣ２００　等 | 1 | フランジ　ＪＩＳ　Ｂ２２３９　１０Ｋ |
| 2 | 排水弁 | ＣＡＣ４０６　等 | 1 | ２５Ａ |
| 3 | 検知箱 | | 1 | |
| 4 | 圧力計 | | 2 | Ｒ１／４×φ４０×２．５ＭＰａ |
| 5 | 圧力遮断弁 | Ｃ３７７１ＢＥ　等 | 2 | Ｒｃ１／４ |

仕　　様

| 流水検知装置、湿式Ｋ50・60、作動弁型８０（１０Ｋ、縦）　総務大臣承認検定品 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品記号 | 型式番号 | 最大流量（l／ｍｉｎ） | 圧力損失値 直管相当長さ(m) | 最低使用圧力における不作動水量(L/min) | 質量（ｋｇ） |
| ＤＳ８０－５０ | 流第３０～8号 | １３５０ | ９．４ | ２０ | １４ |
| 流水検知装置塗装色 | マンセル　７．５Ｒ４／１４ | | | | |

| 流　水　検　知　装　置 | |
|---|---|
| 呼　び | １０Ｋ－８０Ａ |
| 使用圧力範囲 | ０．１５～１．４ＭＰａ |
| 取付方向 | 縦 |
| 検知流量定数 | ５０・６０（併用型） |

| アラームスイッチ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定　格（抵抗負荷） | 電圧（Ｖ） | | １４ | ３０ | １２５ | ２５０ |
| | 電流（Ａ） | ＡＣ | | | ０．１ | |
| | | ＤＣ | | ０．１ | | |
| 結線端子番号 | １　～　２　、　３　～　４　　２接点　常時開 | | | | | |
| 作動遅延時間 | １０～３０ｓｅｃ | | | | | |

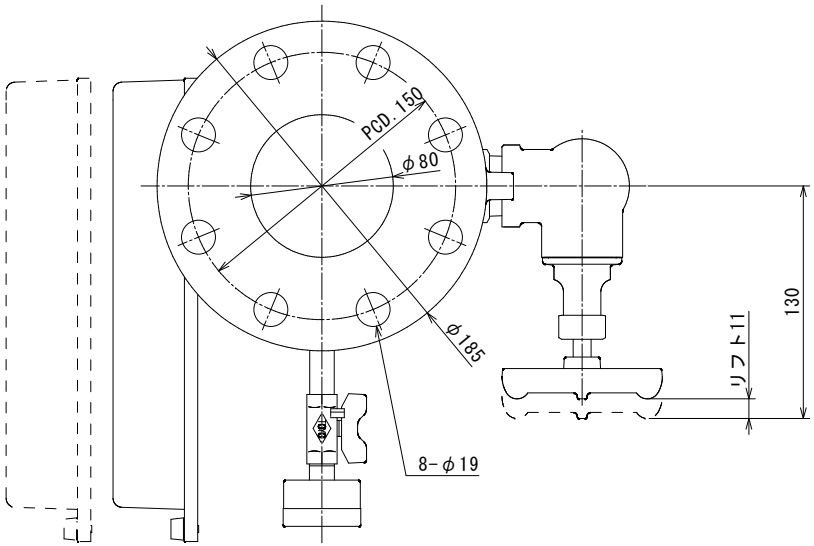


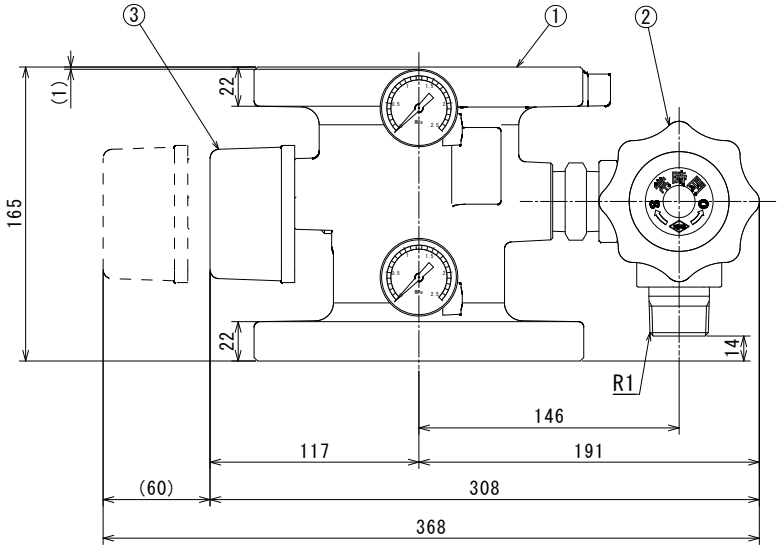


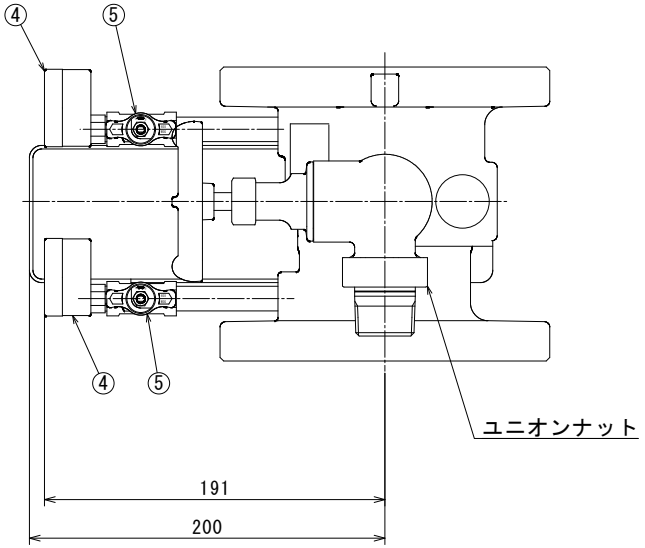


湿式流水検知装置　作動弁型
８０Ａ、１００Ａ
検知流量定数　５０・６０併用型

| 承　認 | 検　図 | 製　図 | 日　付 | 尺　度 | 図名 | ＤＳ８０－５０（単体） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保　慶晃 | 福田　繁 | 空山建一 | '19.02.18 | １：３ | | |
| AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエスエスプリンクラー株式会社 | | | | 三　角　法 | 図番 | 3C/20-7 |