

構成品



| 番号 | 名称 | 材質 | 数量 | 摘要 |
|----|-----------|----------|----|---------------------|
| 1 | DS型流水検知装置 | FC200等 | 1 | フランジ JIS B2239 10K |
| 2 | 排水弁 | CAC406等 | 1 | 25A |
| 3 | 検知箱 | | 1 | |
| 4 | 圧力計 | | 2 | R1/4 x φ40 x 2.5MPa |
| 5 | 圧力遮断弁 | C3771BE等 | 2 | Rc1/4 |

仕様

| 流水検知装置、湿式K50・60、作動弁型80（10K、縦） 総務大臣承認検定品 | | | | | |
|---|-----------|-----------------|--------------------|----------------------------|------------|
| 製品記号 | 型式番号 | 最大流量 (l/min) | 圧力損失値 直管相当長さ(m) | 最低使用圧力における 不作動水量(L/min) | 質量 (kg) |
| DS80-50 | 流第2025~2号 | 1350 | 9.4 | 20 | 14 |
| 流水検知装置塗装色 | | マンセル 7.5R4/14 | | | |

| 流水検知装置 | |
|--------|-------------|
| 呼び | 10K-80A |
| 使用圧力範囲 | 0.15~1.4MPa |
| 取付方向 | 縦 |
| 検知流量定数 | 50・60（併用型） |

| アラームスイッチ | | | | |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|
| 定格 (抵抗負荷) | 電圧 (V) | | | |
| | 電流 (A) | 14 | 30 | 125 |
| | AC | / | / | 0.1 |
| | DC | 0.1 | / | / |
| 結線端子番号 | 1 ~ 2、3 ~ 4 2接点 常時開 | | | |
| 作動遅延時間 | 10~30sec | | | |

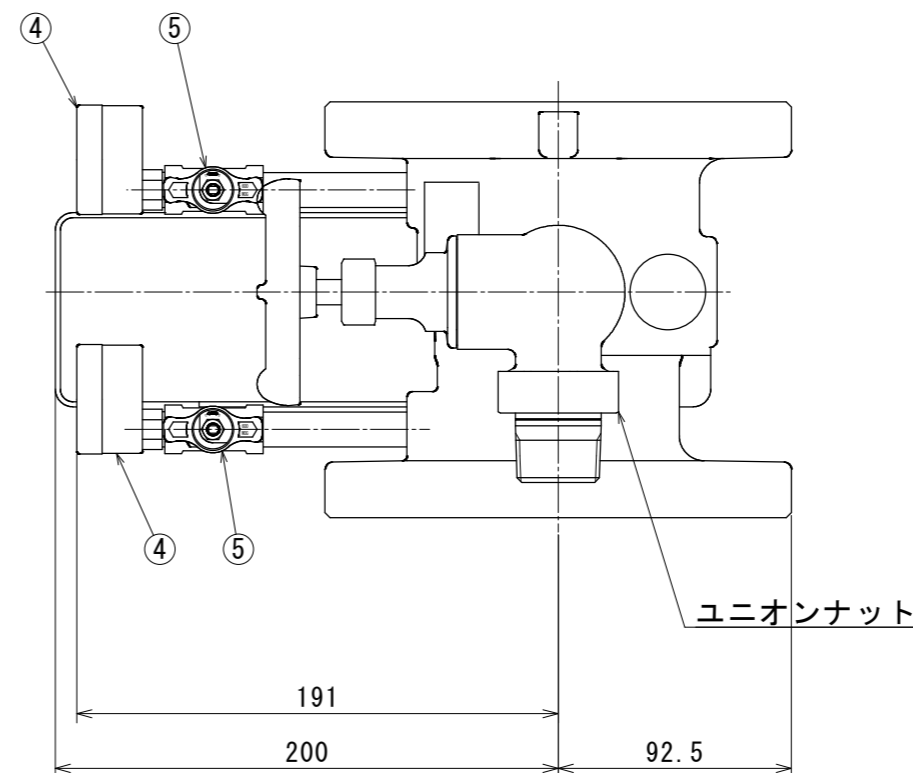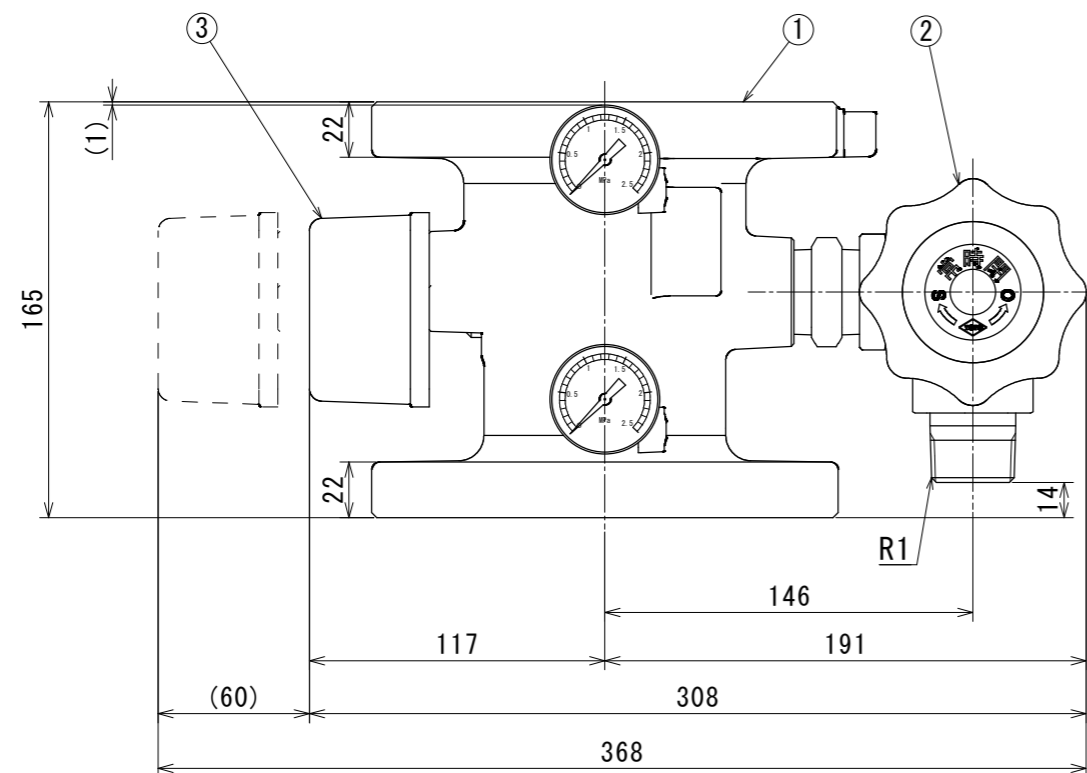

湿式流水検知装置 作動弁型
80A
検知流量定数 50・60併用型

| | | | | | |
|---|------|------|-----------|-----|-----------------|
| 承認 | 検図 | 製図 | 日付 | 尺度 | 図名 |
| 久保 慶晃 | 福田 繁 | 空山建一 | '25.02.14 | 1:3 | DS80-50 (単体) |
| AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイズスプリングラ株式会社 | | | | 三角法 | 図番 3C/20-7a |