


構 成 品

| 番号 | 名 称           | サイズ・品番      | 数量 |
|----|---------------|-------------|----|
| 1  | 湿式流水検知装置 作動弁型 | DS100-50    | 1  |
| 2  | 減圧弁           | PFD42B-100  | 1  |
| 3  | バタフライ制御弁16K   | TBVG100     | 1  |
| 4  | 六角ボルト+六角ナット   | M16×65      | 8  |
| 5  | 相フランジ 10K     | 10K100A     | 1  |
| 6  | フランジ内パッキン     | 100A t 3    | 1  |
| 7  | 六角ボルト+六角ナット   | M16×75      | 4  |
| 8  | 寸切りボルト+2六角ナット | M16×90      | 4  |
| 9  | フランジ全面パッキン10K | 10K100A t 3 | 1  |
| 10 | 六角ボルト+六角ナット   | M20×80      | 8  |

|     |                   |             |   |
|-----|-------------------|-------------|---|
| 1 1 | フランジ全面パッキン16K     | 16K100A t 3 | 1 |
| 1 2 | 六角ボルト+六角ナット       | M20×130     | 8 |
| 1 3 | 相フランジ 16K         | 16K100A     | 1 |
| 1 4 | 標示板「制御弁(スプリンクラー)」 | NH-1        | 1 |
|     |                   |             |   |
|     |                   |             |   |
|     |                   |             |   |
|     |                   |             |   |

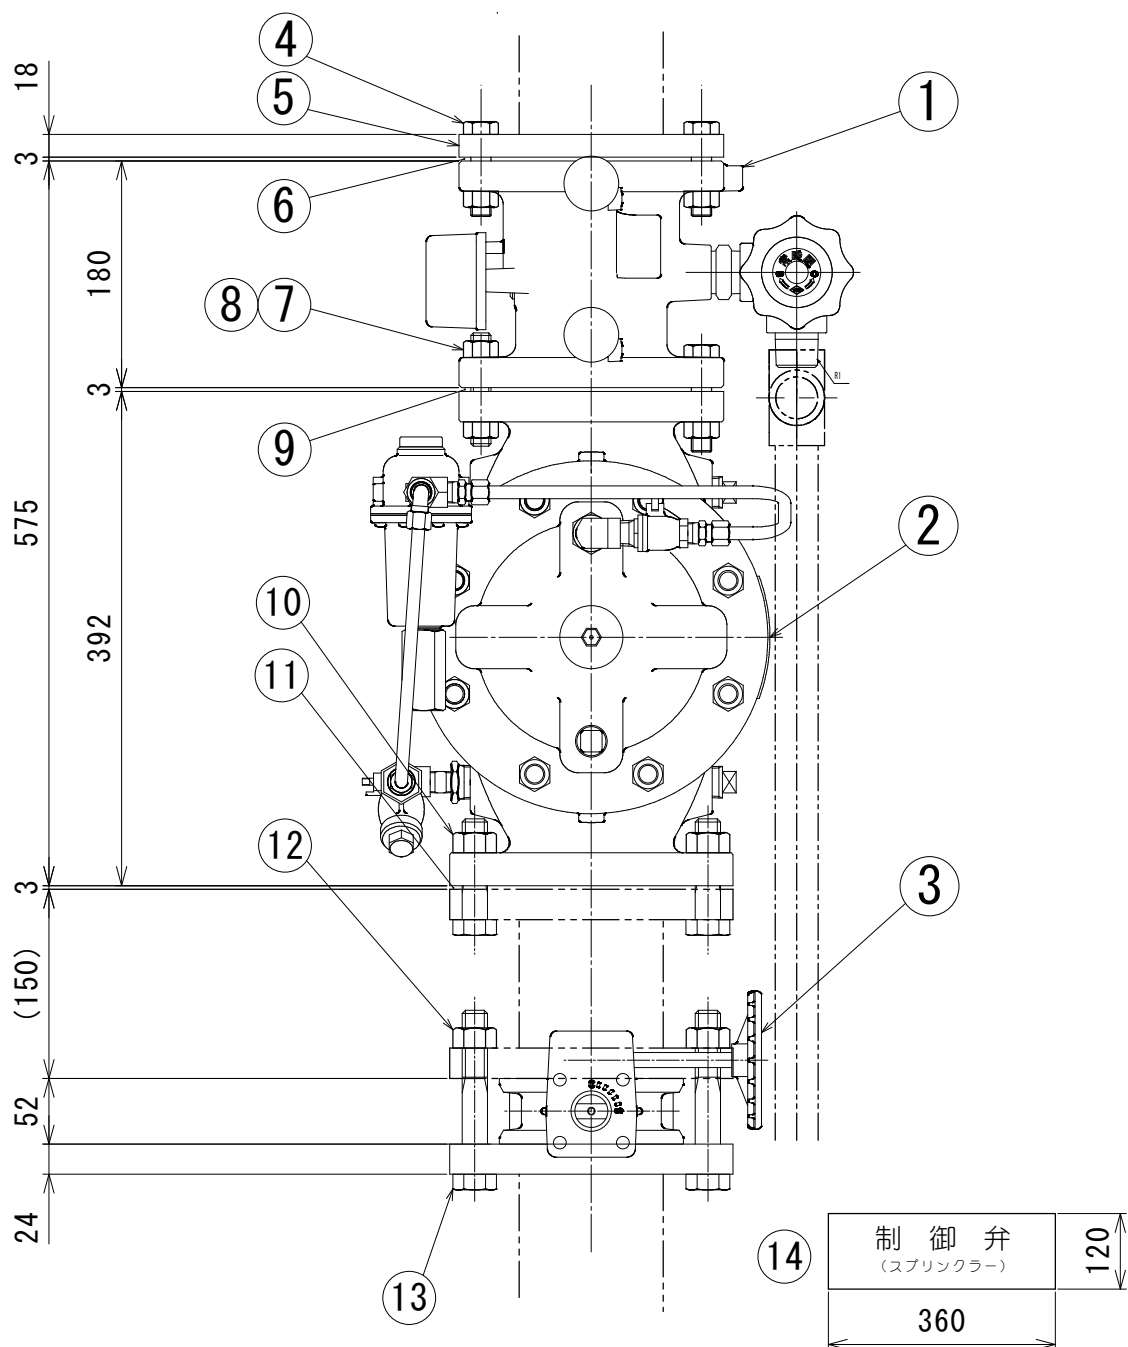

|                                                 |     |       |            |       |     |                                  |
|-------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------|-----|----------------------------------|
| 承認                                              | 検 図 | 設 計   | 日 付        | 尺 度   | 図 名 | DS100+BFG+PF バタ弁付<br>アラーム弁減圧弁セット |
|                                                 |     | 空山 建一 | ' 25/02/20 | 1/6   |     |                                  |
| AIESU® SPRINKLER CORPORATION<br>アイエススプリングラ 株式会社 |     |       |            | 三 角 法 | 図 番 | 4L/10-2                          |